

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели охранные – пожарные речевые (громкоговорители) серии «ГЛАГОЛ-ПН» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буквы «ПН» в названии обозначает корпус «потолочный накладной»).

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д x В, мм	Вес, кг
ПН-3	3	94	180 x 72	0,49
ПН-5	5	98	180 x 72	0,51

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,

Номинальное напряжение – 30 В, 100 В


Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 0,8 мм²

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колодка для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.

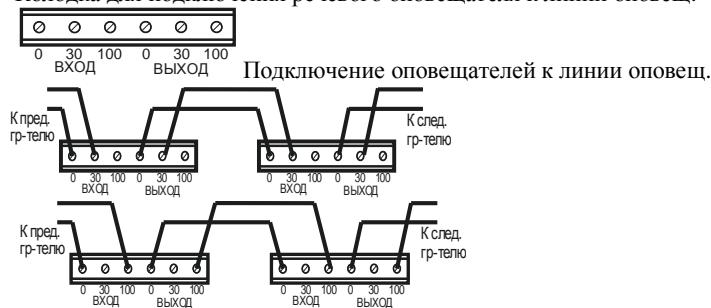

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литер Б

Тел: 8-800-707-65-06

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org



9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-ПН-____»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организацией

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранные – пожарные речевые

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок эксплуатации, при котором изготовитель гарантирует соответствие оповещателей ТУ – в течение 10 лет.

Оповещатели охранные – пожарные речевые (громкоговорители) «ГЛАГОЛ-ПН» соответствует образцу ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранные – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-ПН» - 2,5 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ

ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ

(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

«ГЛАГОЛ-ПН»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литер Б

Тел: 8-800-707-65-06

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org



9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-ПН-____»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

ОПОВЕЩАТЕЛЬ

ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

«ГЛАГОЛ-ПН»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели охранны – пожарные речевые (громкоговорители)серии «ГЛАГОЛ-ПН» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буквы «ПН» в названии обозначает корпус «потолочный накладной»).

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д x В, мм	Вес, кг
ПН-3	3	94	180 x 72	0,49
ПН-5	5	98	180 x 72	0,51

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,

Номинальное напряжение – 30 В, 100 В


Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм^2 1,0

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колодка для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.

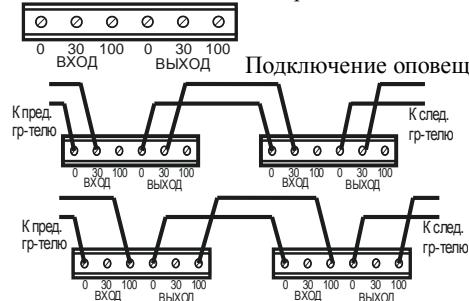

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в **п.3**;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих **п.5.1**.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охрально – пожарный речевой
Паспорт

1 шт.
1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок эксплуатации, при котором изготавитель гарантирует соответствие оповещателей ТУ – в течение 10 лет.

Оповещатели охрально – пожарные речевые (громкоговорители) «ГЛАГОЛ-ПН» соответствует образцу ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охрально – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-ПН» - 2,5 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

