

**УВАП**
**Устройство восстановления автоматического пуска**

Паспорт АВУЮ 421.235.001 ПС

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ**

Устройство восстановления автоматического пуска предназначен для использования в системах автоматического пожаротушения для восстановления режима автоматического пуска. Для исключения несанкционированного восстановления режима автоматического пуска используется ключ.

Устройство восстановления автоматического пуска выполнено в двухцветном чёрно-сером корпусе из ударопрочной пластмассы. В выступающей части передней панели – металлизированное отверстие для ключа. Сверху и снизу корпуса устройства располагается кабельный ввод.

Устройство приводится в действие поворотом ключа на 90° по часовой стрелке. При этом происходит замыкание клемм 3 и 4 кнопки, которое формирует сигнал на восстановление режима автоматического пуска.


**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Технические характеристики	
Выходной контакт	~250В/2А; -125В/3А нормально разомкнутый «сухой контакт»
Средний срок службы	не менее 10 лет
Диапазон рабочих температур	от -30°С до +70°С
Допустимая относительная влажность	до 93% при 40°С
Степень защиты оболочки	IP55
Масса	не более 0,2 кг
Габариты без ключа, мм (ШхВхГ)	68х68х74

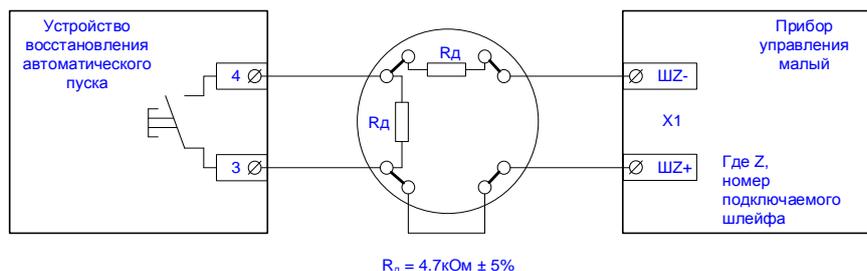
**3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Кнопка восстановления автоматического пуска - 1 шт.  
 Ключ - 2 шт.  
 Паспорт - 1 шт.

**4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ**

Устройство устанавливается на стене или другой вертикальной поверхности в непосредственной близости от защищаемого помещения на высоте от 0,9 до 1,5 метров.

Пример подключения к прибору управления малому АВУЮ 634.211.028 комплекта устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами «Спрут-2».


**5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Общие требования и порядок возврата указаны в документе «Гарантийные обязательства ООО «Плазма-Т», АВУЮ 634.211.021.901», доступном на сайте изготовителя.

**6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Изготовитель: ООО «Плазма-Т»  
 Тел/факс: (495) 730-5844 (многоканальный)  
 E-mail: info@plazma-t.ru; <http://www.plazma-t.ru>

**7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Устройство восстановления автоматического пуска АВУЮ 421.235.001

заводской номер \_\_\_\_\_  
 соответствует техническим условиям ТУ 26.30.50-028-84048808-18 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

МП. \_\_\_\_\_

подпись СКК

---

---

---